

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002N° **CM - 18 - P - 011**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mardi 13 février 2018

Matériau présenté par : **FIDIVI TESSITURA VERGNANO Spa**
Regione Masio, 19 Bis

10046 POIRINO TORINO

Marque commerciale : **JET**

Description sommaire:

type Woven

Composition 100% polyester Trevira CS

Masse surfacique 260g/m²

Epaisseur 0,9mm

Coloris Tous coloris

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Essai de persistance de flamme
Essai de gouttesClassement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,... Conditions d'entretien : selon préconisation du client


Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 18-0022-0085

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.


NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"

Champs-sur-Marne, le vendredi 23 février 2018

Technicienne d'essais
du Laboratoire Feu
Clotilde ETIEMVREResponsable Technique du Laboratoire
Feu

du Pôle Ameublement

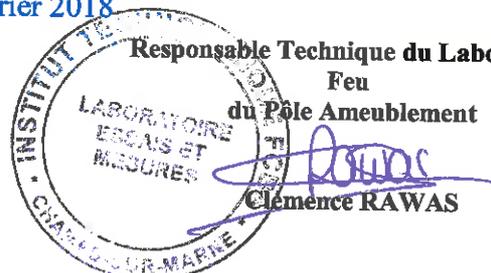

Clémence RAWAS